
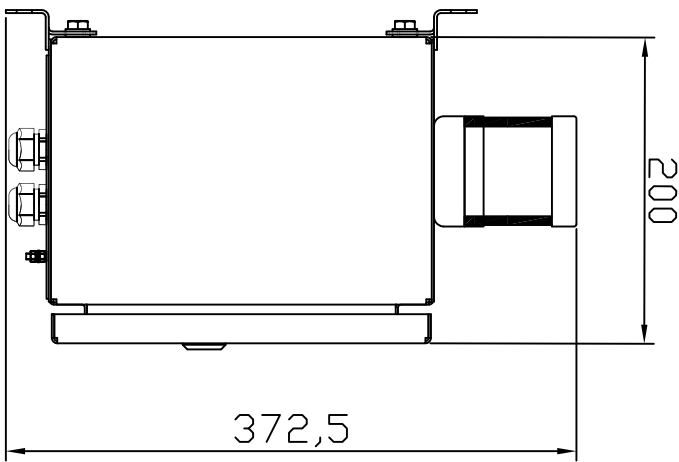
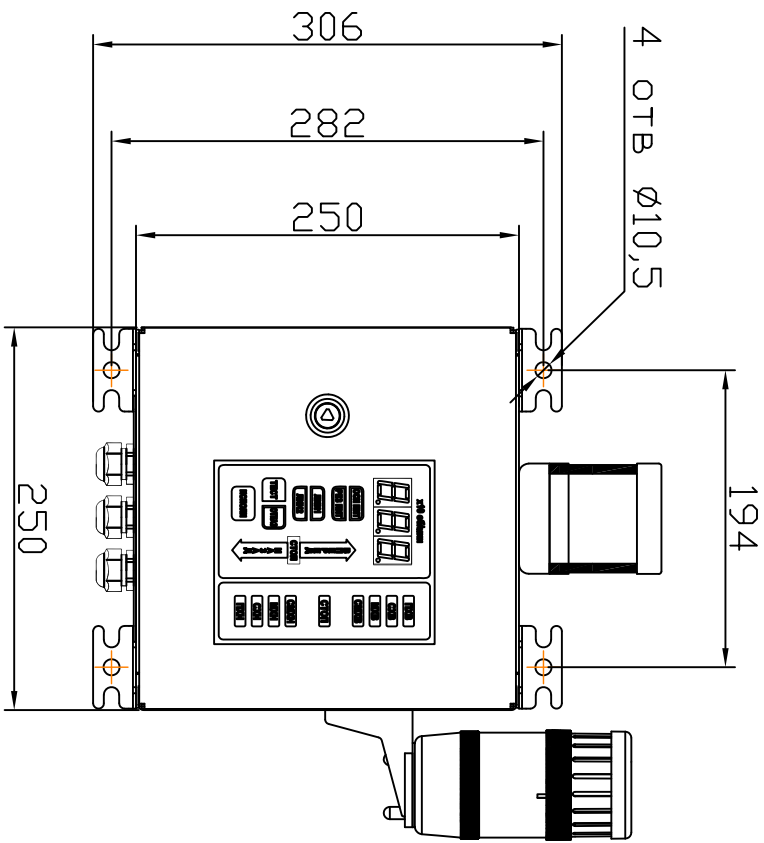


HATC.426439.130 74

Справ. N	Перв. примен.

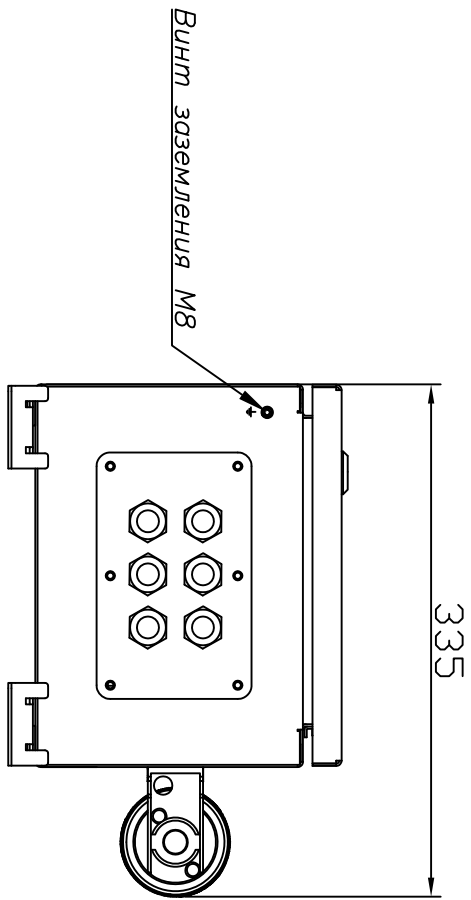

1. Степень защиты прибора по лицевой стороне IP 44 по ГОСТ 14254–2015.

					НАТС.426439.130 ГЧ
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Блок МТ-9-И Габаритный чертёж
Разработ.	БАХТИНА				
Пров.	ДОВГАЛЕВЕЦ				
Т. контр.					
Н. контр.	ХАРЧЕНКО				АО "ИЦИУС"
Утв.	ХАРЧЕНКО				