
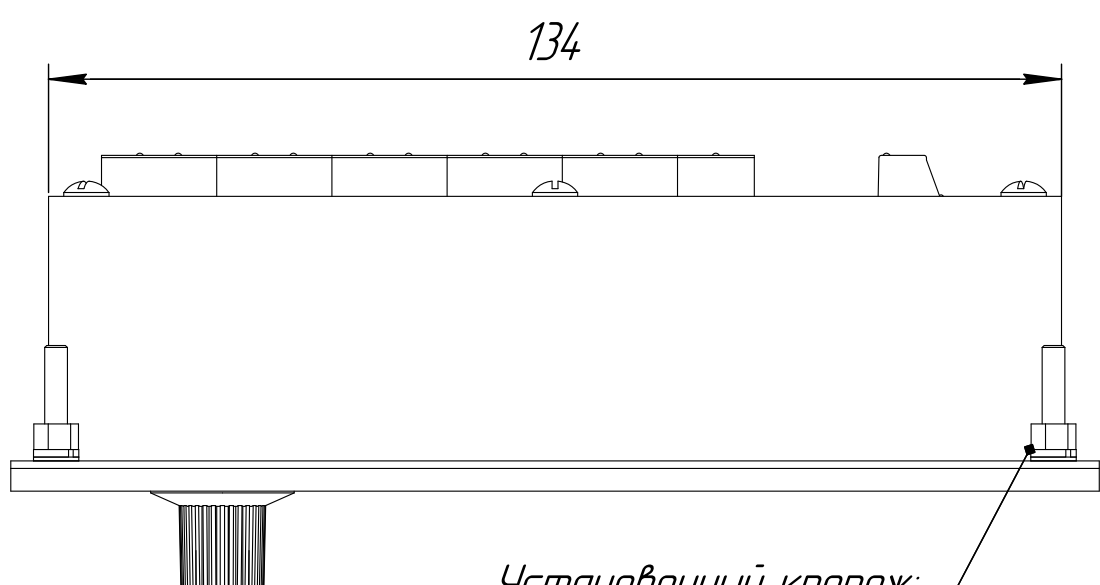
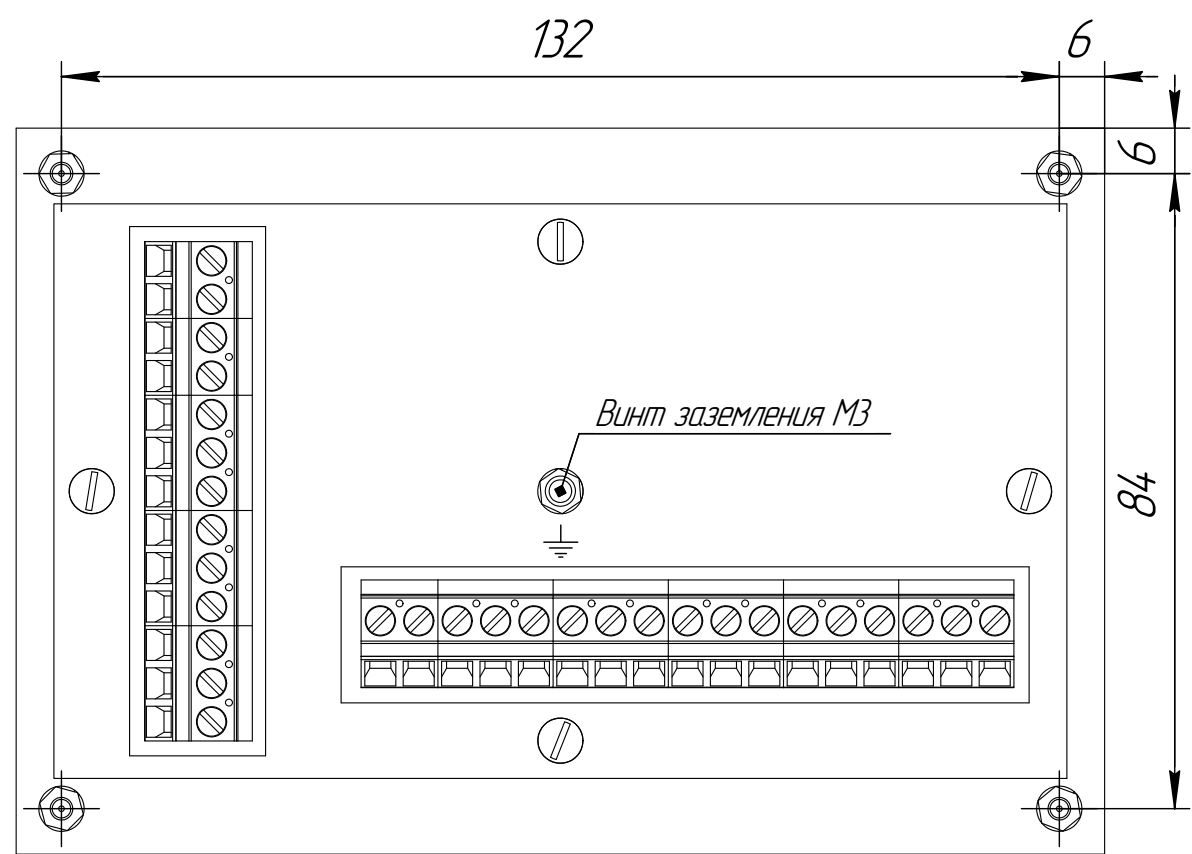
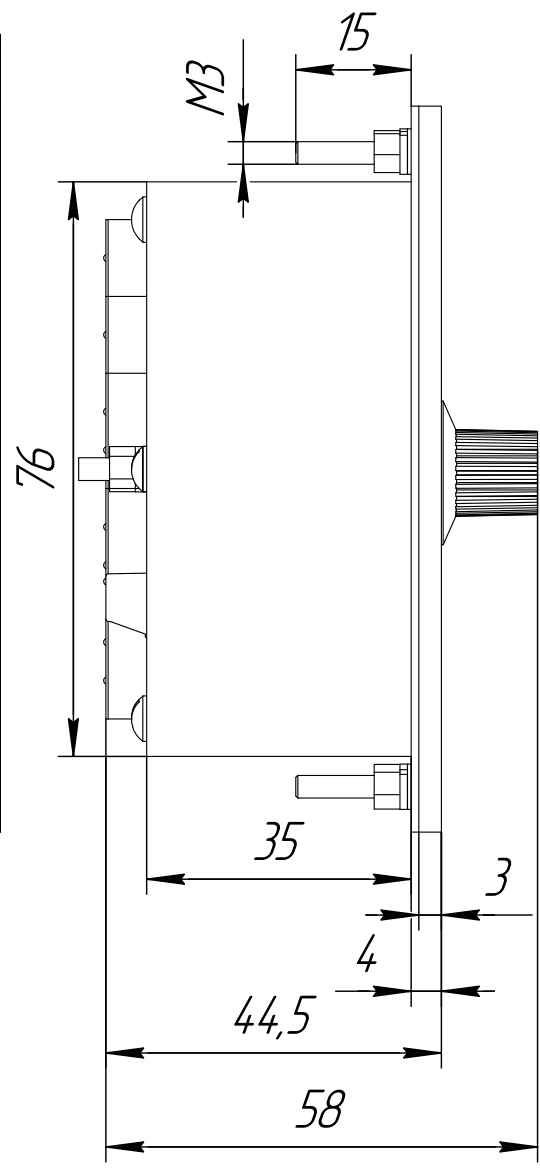


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

НАТС.468239.038 ЛЧ

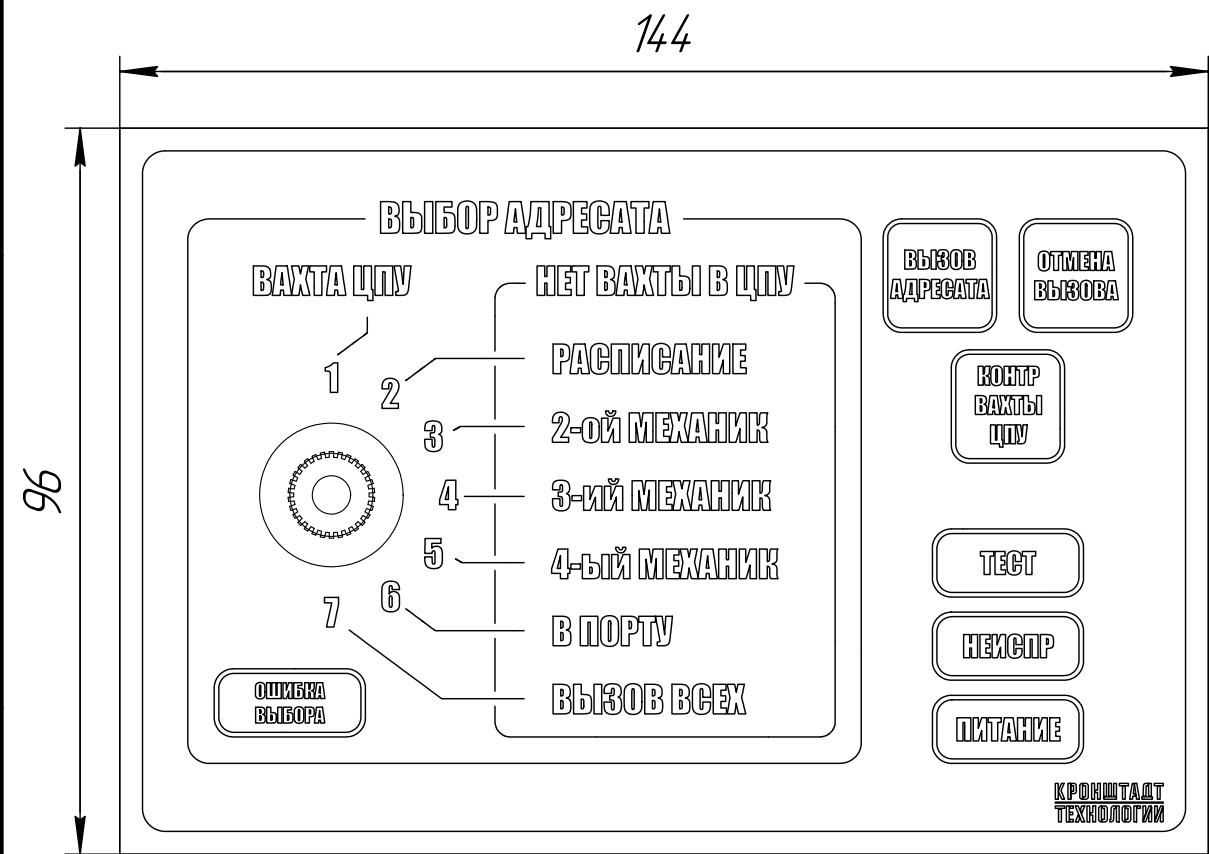


Установочный крепеж:
 1 Гайка М3 DIN 934
 2 Шайба М3 DIN 9021
 3 Гровер М3 DIN 127

1. Степень защиты прибора (по лицевой стороне) IP44 по ГОСТ 14254-96.
2. Прибор амортизации не требует.
3. Максимальная толщина монтажной пластины – 10мм.
4. Панель поставляется вместе с установочным крепежом.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

НАТС.468239.038 ГЧ

Установочные размеры

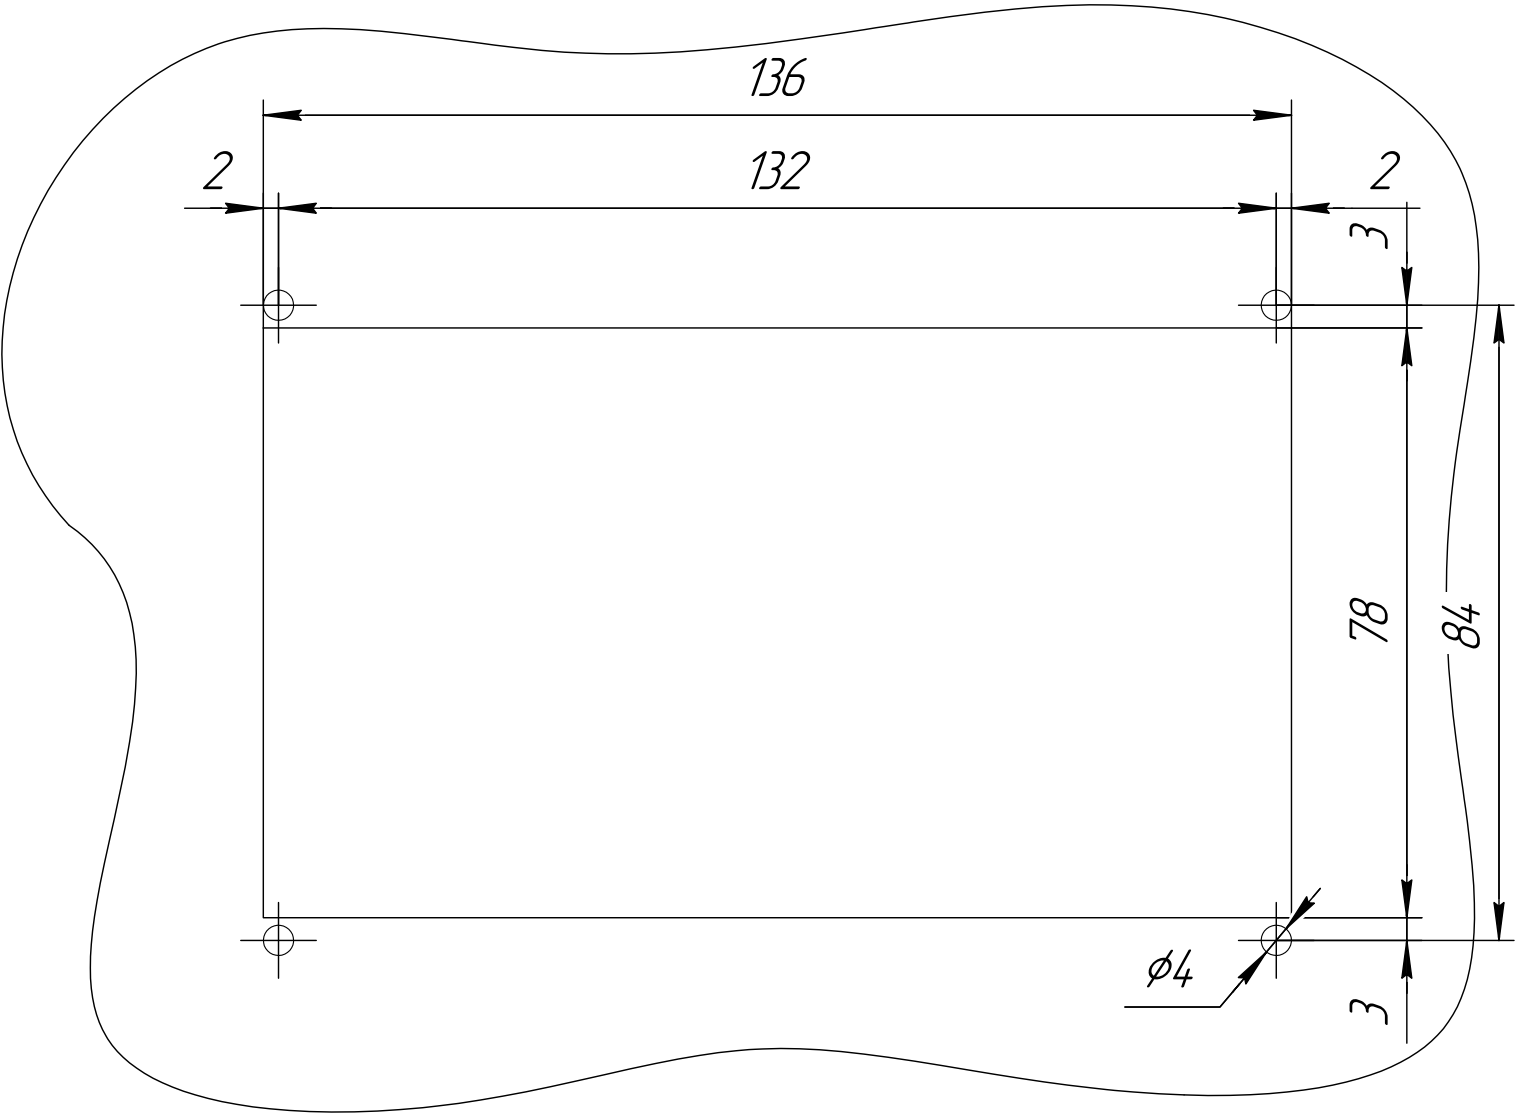

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НАТС.468239.038 ГЧ	Лист
Копировал	2