
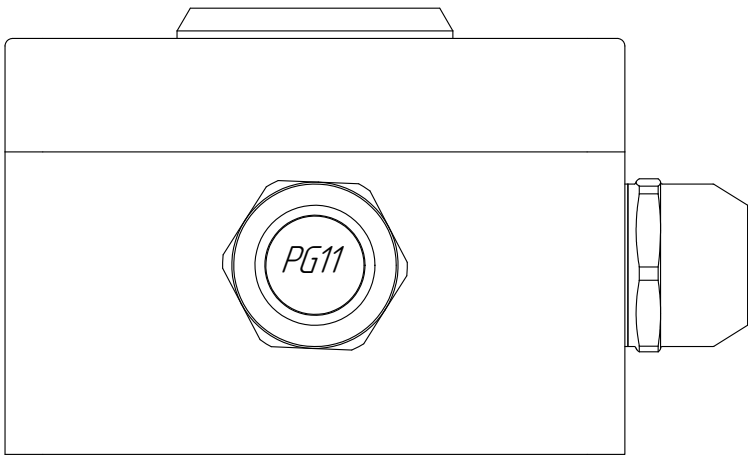
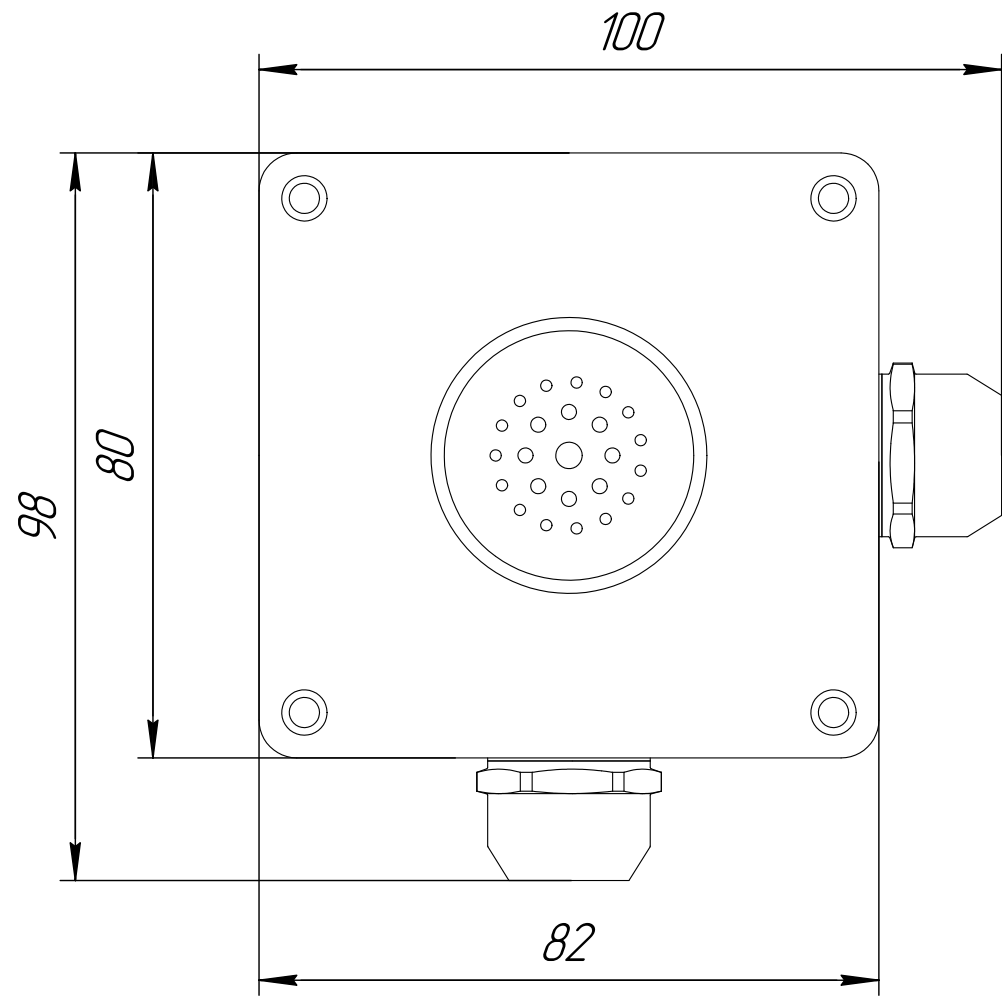
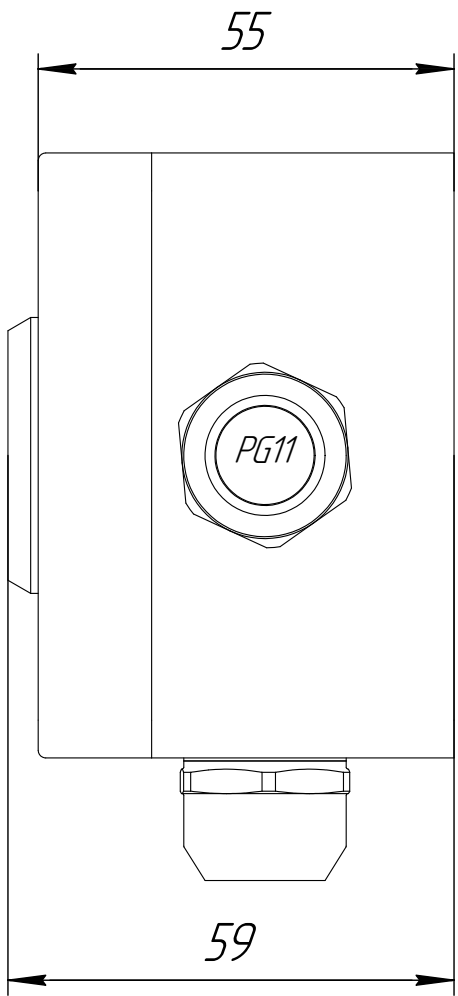


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перб. примен.
НАТС.468231.004 ЛЧ						

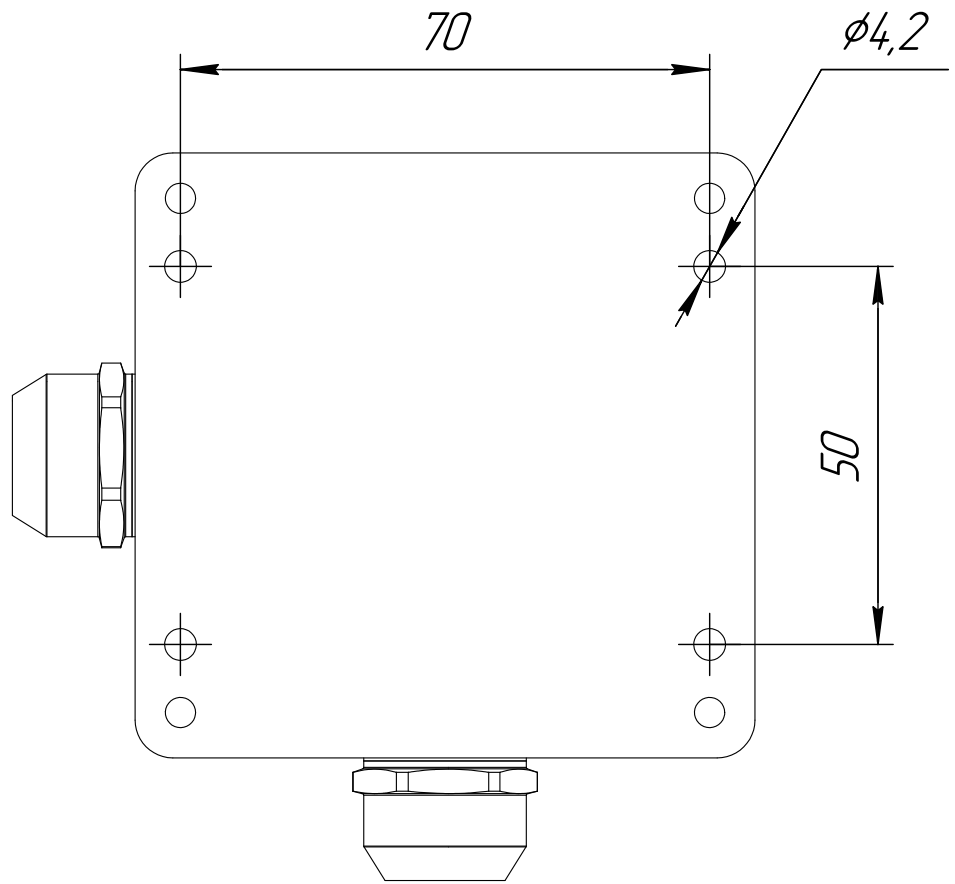

1. Степень защиты прибора IP44 по ГОСТ 14254-96.
2. Прибор амортизации не требует.