

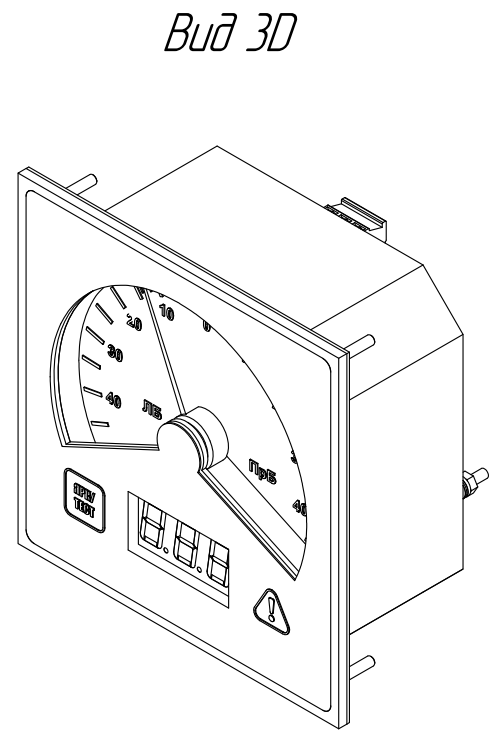
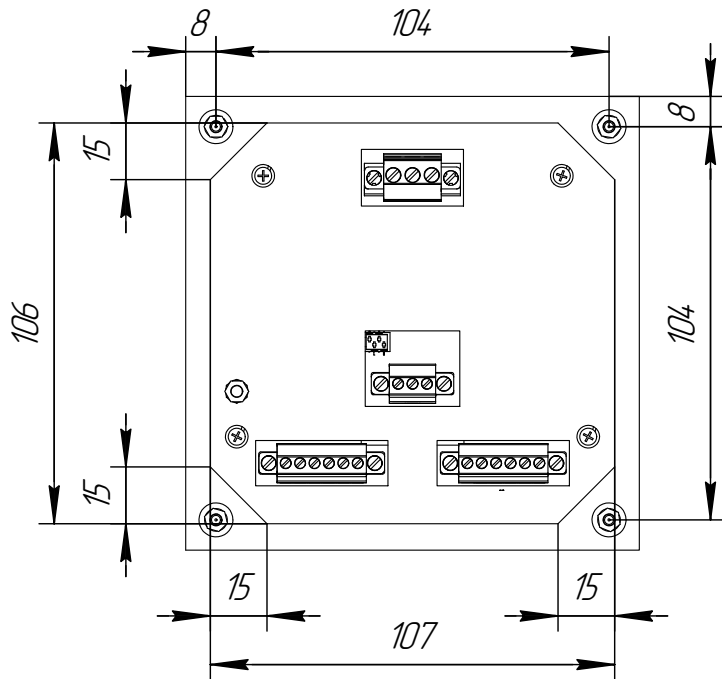
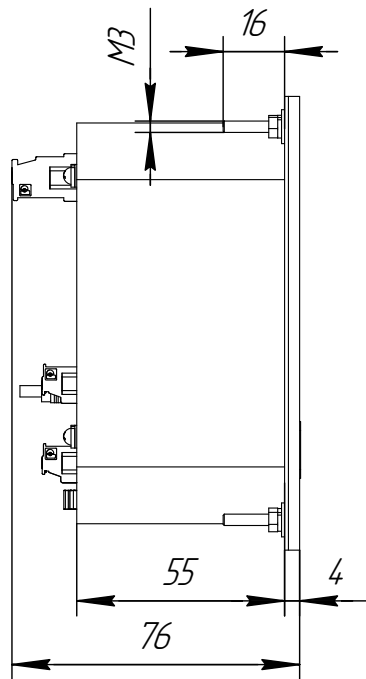
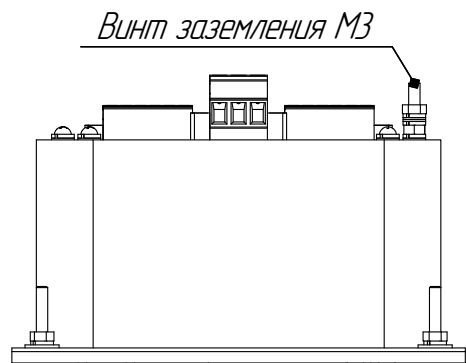


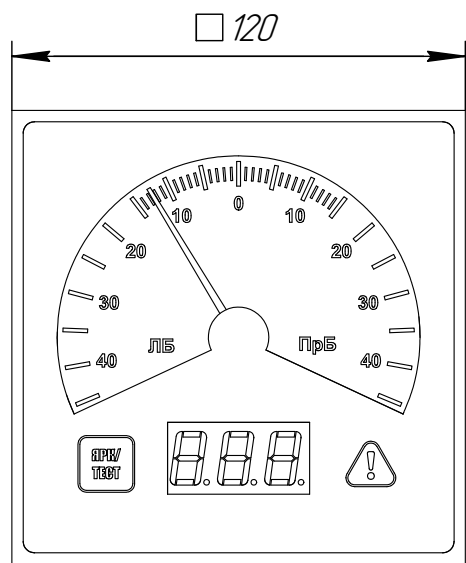

Установочные размеры

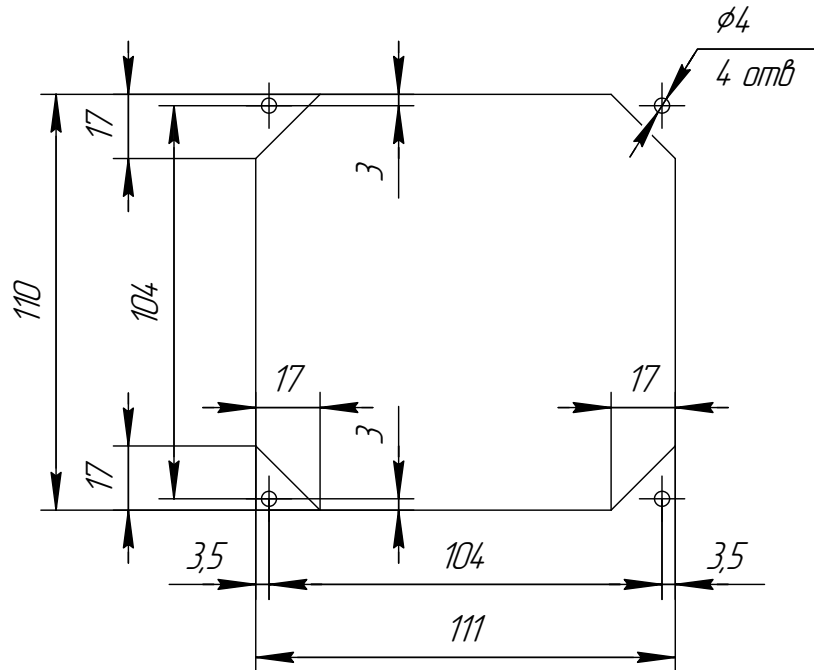

1. Степень защиты прибора с лицевой стороны IP44 по ГОСТ 14254-96.

НАТС.467859.017 ГЧ					Индикатор СЦИ		
Изм. Лист					Лит.		
Разраб.					Масса		
Пров.					Масштаб		
Т.контр.					1 к2		
Н.контр.					1:2		
Утв.					Лист		
Харченко					Листов		
					1		
					АО "ИЦИУС"		